


# SPIRAL SPV

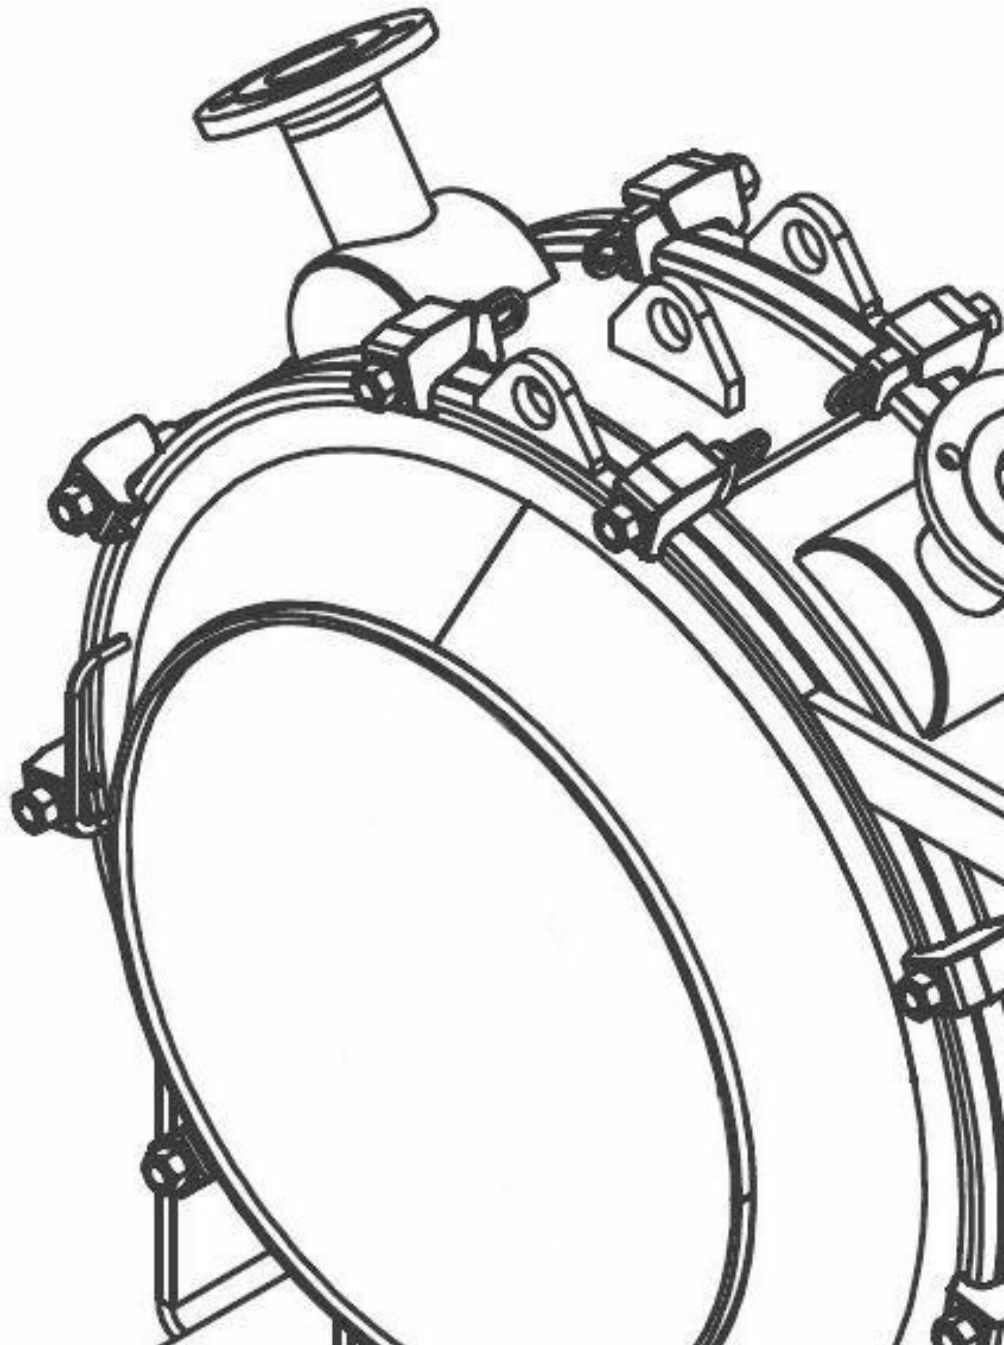

Conpur Wärmetechnik GesmbH  
Felix Hahn Strasse 11  
9073 Klagenfurt am Wörthersee  
AUSTRIA

[www.waermetauscher.at](http://www.waermetauscher.at)

 **Conpur**  
Wärmetechnik GesmbH

Conpur Spiral Units wurden speziell für den Einsatz von verunreinigten Medien konstruiert, für die normale Plattenwärmetauscher und Rohrbündelwärmetauscher nicht geeignet sind.

#### **Einsatzgebiete:**

- Abwassertechnik
- Pflanzenöl
- Biogas
- Raffinerien
- Papier- Zellstoffindustrie
- Petrochemie

#### **Durchflussmedien:**

- Dampf- Flüssigkeitskondensatoren
- Verunreinigte Flüssigkeiten (zB. Faserstoffe)
- Abwasserschlammgemische
- Kälte- Wärmerückgewinnung

#### **Technische Daten:**

##### **Standardmaterial Spirale**

Edelstahl

##### **Gestell**

Kohlenstoffstahl

##### **Max. Betriebsdruck**

10, 16, 25 Bar

##### **Max. Temperaturen**

**Bis zu 300 °C**

##### **Anschlüsse**

Flansch in allen bekannten Normen

##### **Baunorm**

Fertigung nach Druckgeräterichtlinie PED 97/23/EC.

##### **Zubehör**

Isolierung

Conpur Wärmetechnik GesmbH  
Felix Hahn Strasse 11  
9073 Klagenfurt am Wörthersee  
AUSTRIA

[www.waermetauscher.at](http://www.waermetauscher.at)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 **Conpur**  
Wärmetechnik GesmbH